


KERA.DRIVE Tuyau

Les tuyaux de fonçage en grès correspondent à la norme EN 295-7. Le programme de certification ZP WN 295 ajoute des exigences complémentaires.

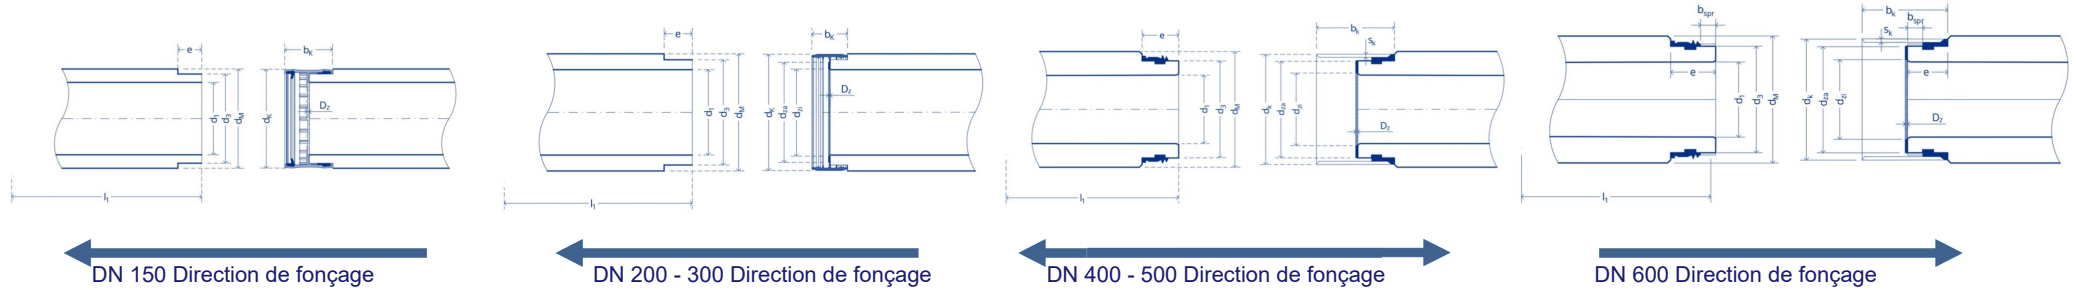

Diamètre				Profondeur d'assemblage	Longueur du tuyau	Largeur de la transmission de pression renforcée	Manchon			bague de transfert de pression			Force de fonçage autorisée selon DWA-A 161		Résistance à l'écrasement	poids
DN	Int.	bout mâle (about)	Revêtement				Diamètre	Épaisseur	largeur	Épaisseur	Ext.	Int.				
	d ₁	d ₃	d _M				e	l ₁	b _{spr}	d _K	s _k	b _k	D _z	d _{za}	d _{zi}	P*
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kN	kN/m	kg/m
150	149,0 ±2,5	186,0 +2,0/-2,0	213,0 +0,0/-4,0	50,0 +3,0/-1,0	997,0		207,5		103,0			157,0	150	0	64	36,00
200	199,0 ±3,0	244,0 +2,0/-2,0	276,0 +0,0/-6,0	49,0 +3,0/-1,0	990,0		261,0	1,50	103,1	10,0	241,0	205,0	300	0	80	60,00
250	250,0 ±3,0	322,0 +0,0/-1,0	360,0 +0,0/-6,0	48,0 +3,0/-0,0	990,0		338,5	1,50	106,1	10,0	318,0	257,0	600	600	130	105,00
250	250,0 ±3,0	322,0 +0,0/-1,0	360,0 +0,0/-6,0	48,0 +3,0/-0,0	1990		338,5	1,50	106,1	10,0	318,0	257,0	600	600	130	105,00
300	299,0 ±4,0	374,0 +0,0/-1,0	406,0 +0,0/-8,0	48,0 +3,0/-0,0	990,0		391,5	2,00	106,1	10,0	370,0	309,0	750	700	120	120,00
300	299,0 ±4,0	374,0 +0,0/-1,0	406,0 +0,0/-8,0	48,0 +3,0/-0,0	1990		391,5	2,00	106,1	10,0	370,0	309,0	750	700	120	120,00
400	400,0 ±5,0	528,5 +0,0/-1,0	554,0 +0,0/-10,0	62,0 +1,0/-1,0	985,0		541,0	3,00	130,0	15,0	518,0	409,0	1650	1550	160	240,00
400	400,0 ±5,0	528,5 +0,0/-1,0	554,0 +0,0/-10,0	62,0 +1,0/-1,0	1985		541,0	3,00	130,0	15,0	518,0	409,0	1650	1550	160	240,00
500	498,0 ±7,0	631,0 +0,0/-1,0	660,0 +0,0/-14,0	62,0 +1,0/-1,0	985,0		643,5	3,00	130,0	15,0	620,0	509,0	2200	1900	140	300,00
500	498,0 ±7,0	631,0 +0,0/-1,0	660,0 +0,0/-14,0	62,0 +1,0/-1,0	1985		643,5	3,00	130,0	15,0	620,0	509,0	2200	1900	140	300,00
600	599,0 ±7,0	732,5 +0,0/-1,0	762,0 +0,0/-14,0	68,5 +1,0/-1,0	982,0	30	745,0	3,00	143,0	18,0	722,0	610,0	2600	2350	120	360,00
600	599,0 ±7,0	732,5 +0,0/-1,0	762,0 +0,0/-14,0	68,5 +1,0/-1,0	1982	30	745,0	3,00	143,0	18,0	722,0	610,0	2600	2350	120	360,00

* P = fonçage par barre pilote

* M = Microtunnelier

Les tuyaux en grès correspondent à la norme EN 295-1. Le programme de certification ZP WN 295 ajoute des exigences complémentaires.

Toutes les mesures – en particulier lors de l'assemblage avec des produits étrangers – doivent être contrôlées et répondent aux directives de EN 295 et du programme de certification ZP WN 295. Sous réserve de modifications techniques.