


I tubi in gres per la posa a spinta sono soggetti alla Norma EN 295-7. Ulteriori requisiti sono indicati nel programma di certificazione ZP WN 295.

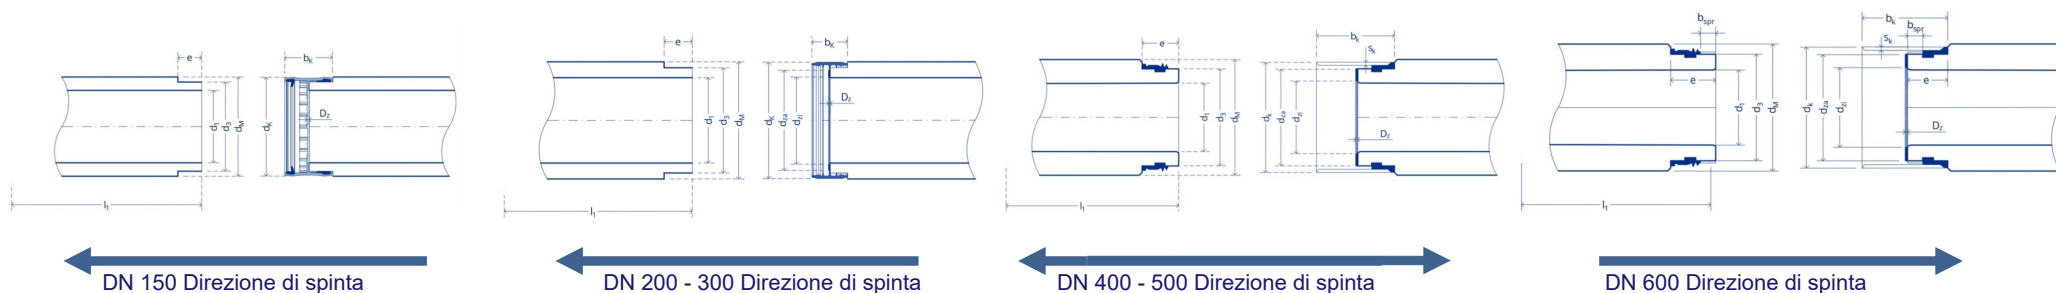

DN	Diametro			Dimensione d'inserimento	Lunghezza tubo	Larghezza trasmissione della pressione rinforzata in acciaio inossidabile	Manicotto			Anello di trasmissione della pressione			Spinta max ammissibile secondo la DWA-A 161		Carico rottura allo schiacciamento	Peso
	Interno	Punta	Guaina				Diametro	Spessore	Larghezza	Spessore	Esterno	Interno				
	d ₁	d ₃	d _M				d _K	s _k	b _k	D _z	d _{za}	d _{zi}	P*	M*		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kN	kN/m	kg/m
150	149,0 ±2,5	186,0 +2,0/-2,0	213,0 +0,0/-4,0	50,0 +3,0/-1,0	997,0		207,5		103,0			157,0	150	0	64	36,00
200	199,0 ±3,0	244,0 +2,0/-2,0	276,0 +0,0/-6,0	49,0 +3,0/-1,0	990,0		261,0	1,50	103,1	10,0	241,0	205,0	300	0	80	60,00
250	250,0 ±3,0	322,0 +0,0/-1,0	360,0 +0,0/-6,0	48,0 +3,0/-0,0	990,0		338,5	1,50	106,1	10,0	318,0	257,0	600	600	130	105,00
250	250,0 ±3,0	322,0 +0,0/-1,0	360,0 +0,0/-6,0	48,0 +3,0/-0,0	1990		338,5	1,50	106,1	10,0	318,0	257,0	600	600	130	105,00
300	299,0 ±4,0	374,0 +0,0/-1,0	406,0 +0,0/-8,0	48,0 +3,0/-0,0	990,0		391,5	2,00	106,1	10,0	370,0	309,0	750	700	120	120,00
300	299,0 ±4,0	374,0 +0,0/-1,0	406,0 +0,0/-8,0	48,0 +3,0/-0,0	1990		391,5	2,00	106,1	10,0	370,0	309,0	750	700	120	120,00
400	400,0 ±5,0	528,5 +0,0/-1,0	554,0 +0,0/-10,0	62,0 +1,0/-1,0	985,0		541,0	3,00	130,0	15,0	518,0	409,0	1650	1550	160	240,00
400	400,0 ±5,0	528,5 +0,0/-1,0	554,0 +0,0/-10,0	62,0 +1,0/-1,0	1985		541,0	3,00	130,0	15,0	518,0	409,0	1650	1550	160	240,00
500	498,0 ±7,0	631,0 +0,0/-1,0	660,0 +0,0/-14,0	62,0 +1,0/-1,0	985,0		643,5	3,00	130,0	15,0	620,0	509,0	2200	1900	140	300,00
500	498,0 ±7,0	631,0 +0,0/-1,0	660,0 +0,0/-14,0	62,0 +1,0/-1,0	1985		643,5	3,00	130,0	15,0	620,0	509,0	2200	1900	140	300,00
600	599,0 ±7,0	732,5 +0,0/-1,0	762,0 +0,0/-14,0	68,5 +1,0/-1,0	982,0	30	745,0	3,00	143,0	18,0	722,0	610,0	2600	2350	120	360,00
600	599,0 ±7,0	732,5 +0,0/-1,0	762,0 +0,0/-14,0	68,5 +1,0/-1,0	1982	30	745,0	3,00	143,0	18,0	722,0	610,0	2600	2350	120	360,00

* P = Posa a spinta con Pilot System

* M = Microtunneling

I tubi in gres sono soggetti alla Norma EN 295-1. Ulteriori requisiti sono indicati nel programma di certificazione ZP WN 295.

Tutte le dimensioni - in particolare in caso di impiego con componenti di altri produttori - vanno verificate e devono essere conformi alle indicazioni di EN 295 e del programma di certificazione ZP WN 295 Con riserva di modifiche tecniche.