


Pour la sécurité, la fiabilité et la rentabilité de l'évacuation des eaux usées, nous produisons des tuyaux et raccords en grès d'excellente qualité certifiés en utilisant des techniques de production ultramodernes. Nos solutions de systèmes répondent aux exigences les plus hautes en matière de responsabilité environnementale, de développement durable et de durée d'utilisation : de la récupération de matières premières naturelles (argile) à leur transformation efficace dans nos installations de production de pointe, en passant par la pose spécialisée, la durée de fonctionnement de plus d'un siècle et le recyclage à 100 %.

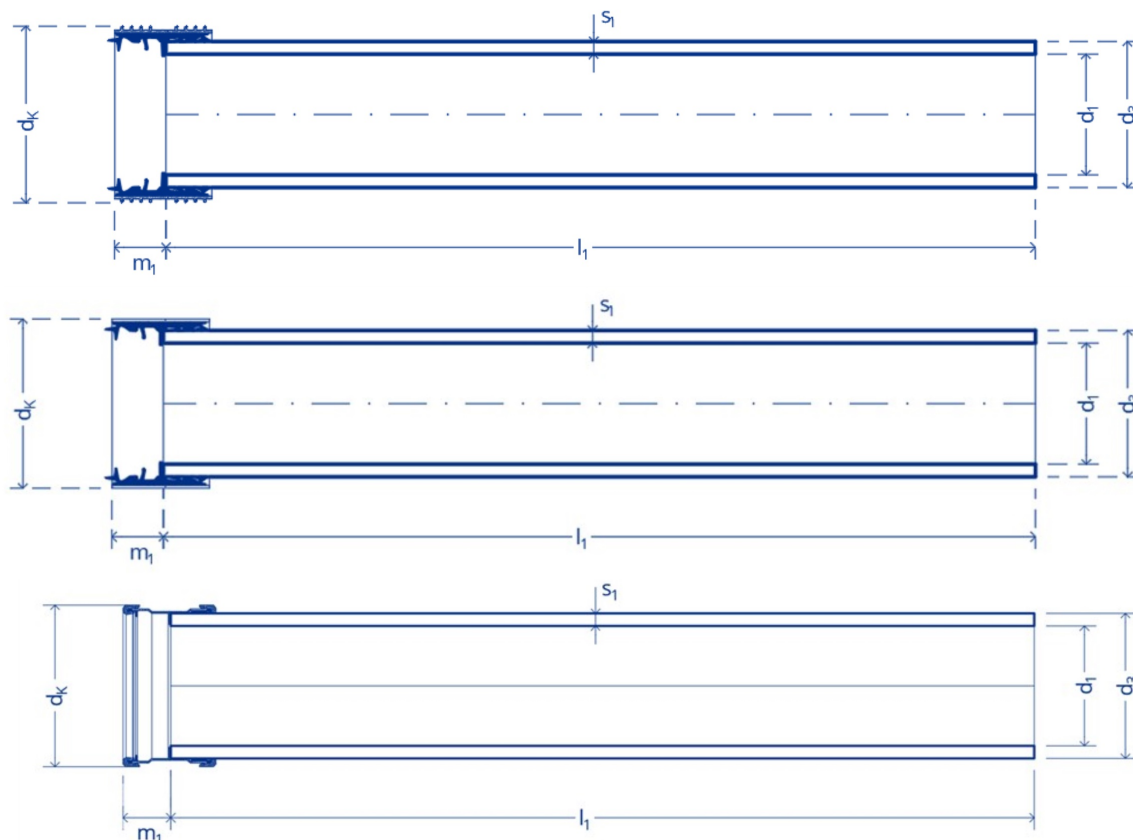

Diamètre	Spécification	Résistance à l'écrasement	Classe de résistance	Système d'assemblage	Diamètre du tuyau		Épaisseur de paroi du tube
DN	iXP/iXH	FN	TKL		Int.	Ext.	
		kN/m			d ₁	d ₃	s ₁
					mm	mm	mm
150	iXH	40	40	F	150,0 ±3,5	186,0 ±2,0	18,00 ±3,0
150	iXH	40	40	F	150,0 ±3,5	186,0 ±2,0	18,00 ±3,0
200	iXP	48	240	X	200,0 ±3,5	243,0 ±2,0	21,50 ±3,0
200	iXH	40	200	F	200,0 ±3,5	243,0 ±2,0	21,50 ±3,0
250	iXP	60	240	X	250,0 ±3,5	302,0 ±2,0	26,00 ±3,0

Diamètre	Spécification	Version avec raccord KERA.iX Link		Dimensions KERA.iX Link		Longueur	poids	Quantité/PU
DN	iXP/iXH	Basic	Pro	Basic dK	Pro dK	l ₁		
				mm	mm	mm	kg/pièce	Pièce
150	iXH	X	-	213,5 ±0,5	±	1250	30,00	50
150	iXH	X	-	213,5 ±0,5	±	2500	60,00	50
200	iXP	-	X	±	278,5 ±0,5	2500	88,00	28
200	iXH	X	-	307,5 ±	±	2500	88,00	28
250	iXP	-	X	±	336,0 ±0,5	2500	117,00	18

Les tuyaux en grès correspondent à la norme EN 295-1. Le programme de certification ZP WN 295 ajoute des exigences complémentaires.

Toutes les mesures – en particulier lors de l'assemblage avec des produits étrangers – doivent être contrôlées et répondent aux directives de EN 295 et du programme de certification ZP WN 295. Sous réserve de modifications techniques.